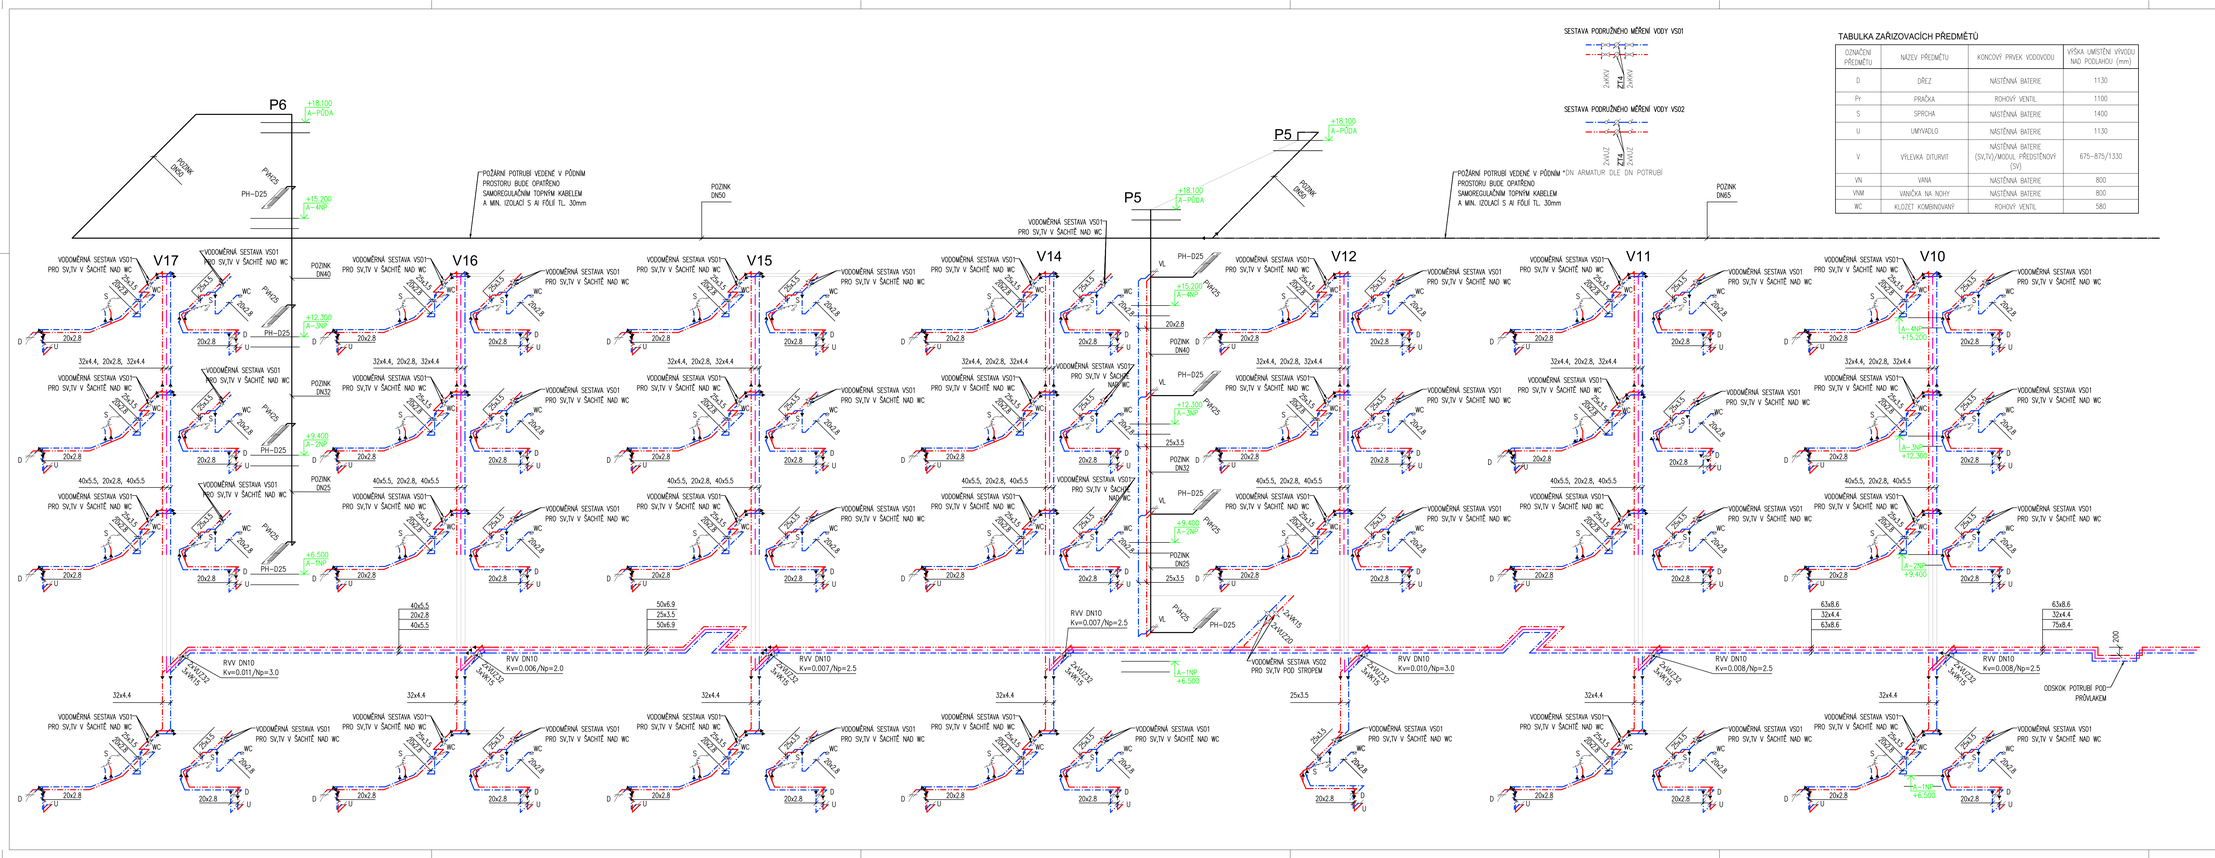

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	KONCOVÝ PRVEK VODOVODU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ VÝVODU NAD PODLAHOU (mm)
D	DŘEZ	NÁSTĚNNÁ BATERIE	1130
Pr	PRAČKA	ROHOVÝ VENTIL	1100
S	SPRCHA	NÁSTĚNNÁ BATERIE	1400
U	UMYVADLO	NÁSTĚNNÁ BATERIE	1130
V	VÝLEVKA DITURVIT	NÁSTĚNNÁ BATERIE (SV,TV)/MODUL PŘEDSTĚNOVÝ (SV)	675–875/1330
VN	VANA	NÁSTĚNNÁ BATERIE	800
VNM	VANIČKA NA NOHY	NÁSTĚNNÁ BATERIE	800
WC	KLOZET KOMBINOVANÝ	ROHOVÝ VENTIL	580

TABULKA ZAŘÍZENÍ

POZICE	ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE
ZT1	STÁVAJÍCÍ VODOMĚR	STÁVAJÍCÍ FAKTURAČNÍ VODOMĚR SENSUS WP–Dynamic Qn=40m3/h, ZPĚTNÁ MONTÁŽ DO VODOMĚRNÉ SESTAVY
ZT2	AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE	2– ČERPADLOVÉ PROVEDENÍ, MOTOR 2x3kW, 400V, Qmax= 55m3/h, Hmax= 30m, PŘÍPOJENÍ 2"x 2 1/2", OBJEM EXP. NÁDOB 2x24l, ROZM. 520x1022x975mm
ZT3	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TV	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK ROBC1000, OBJEM 885l, ø 950mm VČ. IZOLACE, VÝŠKA 2120mm
ZT4	PODRUŽNÝ VODOMĚR	DN15, Qn=1,6m3/h, S M-BUS MODULEM, V ZAVISLOSTI NA UMÍSTĚNÍ PROVEDENÍ PRO TEPLOU ČI STUDENOU VODU

LEGENDA ZNAČEK A ARMATUR

Klesající svislé potrubí | Stoupací svislé potrubí | (jsack v rámci podlaží) | Redukce potrubí

nová / stávající

- cirkulace (CV)
- studená voda (SV)
- teplá voda (TV)
- požární voda (PV)

V1	OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
FP	VODOVODNÍ FILTR PŘÍRUBOVÝ
KK	KULOVÝ KOHOUT
KKV	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
PH-D25	POŽÁRNÍ HYDRANT S OZNAČENÍM TYPU, NAPOJENÍ NA HYDRANTOVÝ VENTIL, STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ
PVH	HYDRANTOVÝ VENTIL
RV	RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL
VUP	VENTIL UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÝ
VUZ	VENTIL UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
ZKP	ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ
ZVP	ZPĚTNÝ VENTIL PŘÍRUBOVÝ

SCHÉMA BUDOVY



POZNÁMKA:
- Pokud na stavbu nebudí jinak, platí tabulka výšky napojení.
- Vzdálenost podpor pro potrubní systémy musí odpovídat montážnímu předpisu daného výrobce, pro vodorovné trasy PPR potrubí vedené volně pod stropem budou opatřeny Pz žlaby
- Nově vodovodní potrubí bude izolováno minerální izolací s Al fólií a PE trubicemi se sponkami, průměry a materiál jsou blíže specifikovány v TZ. Prostupy přes stěnu šachty budou vždy izolovány nehořlavou izolací z min. vláken a Al fólií.
- Veškerý vodovodní rozvod bude proveden z vícevrstvého vodovodního potrubí s čedičovou mezivrstvou jako dimenze potrubí na výkrese je použit výrobní rozměr potrubí s uvedeným vnějším průměrem D a tloušťkou stěny
- Potrubí a jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedeno v drážkách zdiva či podlahy, případně v SDK předstěnách, vysekání drážek bude dodávkou profese, zapravení drážek bude dodávkou stavby.
- Typy a standardy nových zařizovacích předmětů jsou specifikovány v příloze TZ.
- Úřezy a vybavení kuchyní bude poneháno stávající o budou pouze dopojeny novým odpadním potrubím vč. sifonu, ohřevné nádržené baterie budou dodány nové.

INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	CERGO ENERGY s.r.o. Hoch I Data 727 679 61 Blansko IČ: 102 929 19 projekce@cergo.cz
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodu ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov, objekt A1, A2		CERGOENERGY
OBJEKT - ČÁST	SO 01 Objekt A1	ZAKÁZKA ČÍSLO	225Z021
PROFESE - UCELENÁ ČÁST	SO 01.2 ZDRAVOTECHNIKA	PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI	CERGO ENERGY s.r.o. Hoch I Data 727 679 61 Blansko IČ: 102 929 19 projekce@cergo.cz
STUPEŇ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		CERGOENERGY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LIBOR VOJÁR		
KONTROLOVAL:	ING. MICHAL JETELINA		
VYPRACOVAL:	ING. PATRIK HAVAČEK		
NÁZEV VÝKRESU:	Vnitřní vodovod - Axonometrie		

ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PAPÍR C
SO 01.2.6	1:50	01	2024-01	