

LEGENDA VZT

- 0 90° PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI
ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI
- PD PODŘEZÁNÍ DVEŘÍ 3-5 - DODÁVKOU STAVBY


TABULKA ZAŘÍZENÍ


POZICE	ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE
VZT 1.01	VENTILÁTOR	NÁSTĚNÝ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAKOU V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ, INSTALACE NA STĚNU, ZADNÍ PŘIPOJENÍ, PRŮTOK 90 m³/h, EXT. TLAKOVÁ ZTRÁTA 50 Pa, NAPĚTÍ 230V, PŘÍKON 0,03 kW

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ POHLEDY EXPONOVANÉ PRVKY A JEJICH SPECIFIKACE (BAREVNOST, LESK APOD.) BUDOU POODLEHAT ODSOUHLASOVACÍMU PROCESU VZORKOVÁNÍ A BUDOU POUŽITY PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM
- ROZVĚRY VŠECH PRVKŮ NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A DLE ZJIŠTĚNÉ SITUACE DOPŘESNIT ŘEŠENÍ V KOORDINACI S GP
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY JAKO KOMPLETNÍ FUNKČNÍ CELEK, VČ. SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, MONTÁŽE, KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI A PO DOHODĚ S GP A INVESTOREM STAVBY
- POKUD DODAVATEL USODÍ, ŽE VÝKAZ NENÍ KOMPLETNÍ, JE POVINEN NA TUTO SKUTEČNOST UPOZORNIT A CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI ČI MATERIÁLY ZAČLENIT DO SVÉ NABÍDKY
- UVEDENÁ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAŘÍZENÍ REFERENČNÍ, NIKOLIV JEDINÁ POŽADOVANÁ
- VEŠKERÉ PÁTY STOUPAKCH POTRUBÍ BUDOU DOPOJENY NA ODVODY KONDENZÁTU
- PŘESNÁ KOORDINACE STOUPAKCH POTRUBÍ I VENTILÁTORŮ BUDĚ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽI UPŘESNĚNA A PROJEDNÁNA S JEDNOTLIVÝMI ŘEMESLY POD VEDENÍM HLAVNÍHO STAVBYVEDOUČHO

SCHÉMA BUDOVY

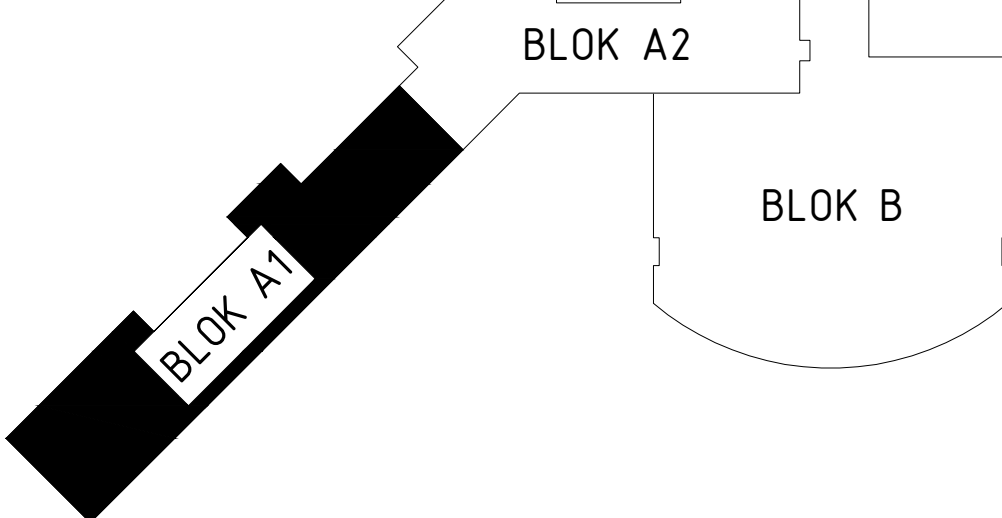

INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Činěv 127 678 01 Blatná IČ: 032 428 19 projekce@cergo.cz		
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2	 CERGOENERGY STUŽIE A PRACOVNICE T20 projekce@cergo.cz		
OBJEKT - ČÁST	SO 01 Objekt A1	ZAKÁZKA ČÍSLO 225Z021		
PROFESIE - UCLENÁ ČÁST SO 01.3 VZDUCHOTECHNIKA		PROJEKTANT UCLENÉ ČÁSTI CERGO ENERGY s.r.o. Horní Činěv 127 678 01 Blatná IČ: 032 428 19 projekce@cergo.cz		
STUPEŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MICHAL TRUNDA			
KONTROLOVAL:	ING. MICHAL JETELINA			
VYPRACOVAL:	ING. MICHAL JETELINA			
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 5NP - PŮDA			
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARE Č.
SO 01.3.5	1:50	01	2024-01	