

- LEGENDA SILNOPROUD:**
- Zásuvka jednofázová
  - Zásuvka dvofázová
  - Vypínač fazení č. 1
  - Vypínač fazení č. 6
  - Vypínač fazení č. 7
  - Vypínač fazení č. 6+6
  - Vypínač fazení č. 5
  - Vypínač fazení č. 1/0
  - Detektor pohybu stropní
  - Rozvaděč
  - Svítlidlo vestavné do podhledu
  - Svítlidlo přisazené na strop kruhové
  - Ventilátor
- LEGENDA SLABOPROUD:**
- Vodoměr (modul M-BUS)
  - Kabelová trasa MoR (M-BUS)
  - Kabelová trasa internet

POZNÁMKY

Číselné značení zásuvkových a světelných okruhů (výř. ventilátorů) v ubytovacích jednotkách je platné vždy pro danou jednotku a daný rozvaděč RB. Ventilátory na soc. zařízeních v ubyt. jednotkách budou napájeny ze světelného okruhu (CYKY 5x15 - integrovaný doběh).

Pospojování v koupelnách bude provedeno z příslušných rozvaděčů RB.

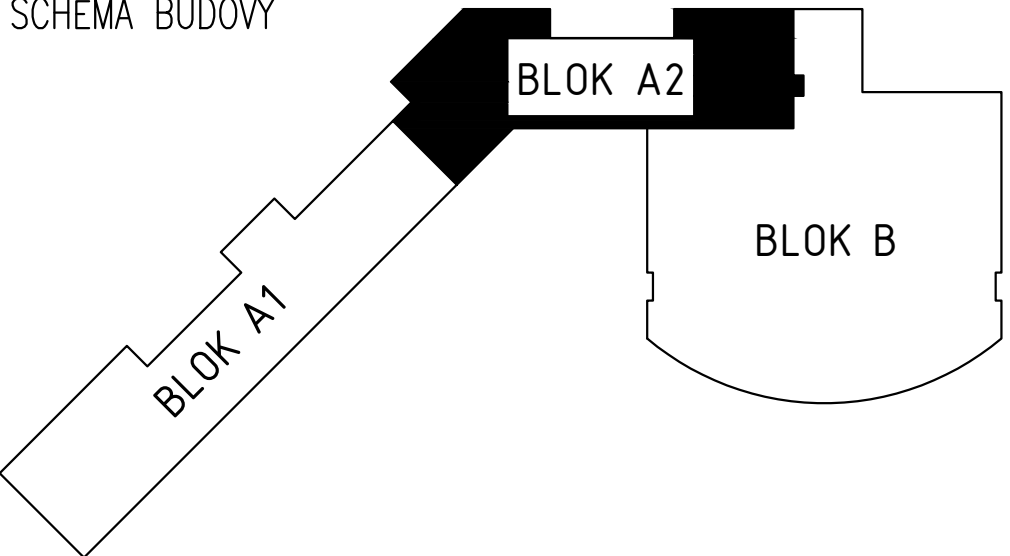
ZNAČENÍ OSVĚTLENÍ



v ubytovacích jednotkách: první číslice značí vývod z rozvaděče v dané jednotce, další číslice značí společné spínaná svítidla

ZNAČENÍ ZÁSUVEK

v ubytovacích jednotkách - x: číslice označuje číslo obvodu v každém rozvaděči jednotky, identické pro všechny jednotky

SCHEMA BUDOVY



INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 002 429 19 projekce@cergo.cz		
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2	 <b>CERGOENERGY</b> STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz		
OBJEKT - ČÁST	SO 02 Objekt A2	ZAKÁZKA ČÍSLO	225Z021	
PROFESÍ - UCLENĚNÍ ČÁST		PROJEKTANT UCLENĚNÉ ČÁSTI		
SO 02.4 ELEKTROINSTALACE		CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 002 429 19  <b>CERGOENERGY</b> STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz		
STUPEŇ DOKUMENTACE :		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		ING. LADISLAV KLUKA		
KONTROLOVAL :		ING. LADISLAV KLUKA		
VYPRACOVAL :		ING. LADISLAV KLUKA		
NAZEV VÝKRESU :		PŮDORYS 1NP		
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PÁŘE Č.
SO 02.4.1	1:50	01	2021-07	