

LEGENDA SILNOPROUD:

- Zásuvka jednofázová
- Zásuvka dvofázová
- Vypínač fazení č. 1
- Vypínač fazení č. 6
- Vypínač fazení č. 7
- Vypínač fazení č. 6+6
- Vypínač fazení č. 5
- Vypínač fazení č. 1/0
- Detektor pohybu stropní
- Rozvaděč
- Svítlidlo vestavné do podlahy
- Svítlidlo přisazené na strop kruhové
- Ventilátor

LEGENDA SLABOPROUD:

- Vodoměr (modul M-BUS)
- Kabelová trasa MaR (M-BUS)
- Kabelová trasa internet

POZNÁMKY

Číselné značení zásuvkových a světelných okruhů (výř. ventilátorů) v ubytovacích jednotkách je platné vždy pro danou jednotku a daný rozvaděč RB. Ventilátory na soc. zařízeních v ubyt. jednotkách budou napájeny ze světelného okruhu (CYKY 5x15 - integrovaný doběh).

Pospojování v koupelnách bude provedeno z příslušných rozvaděčů RB.

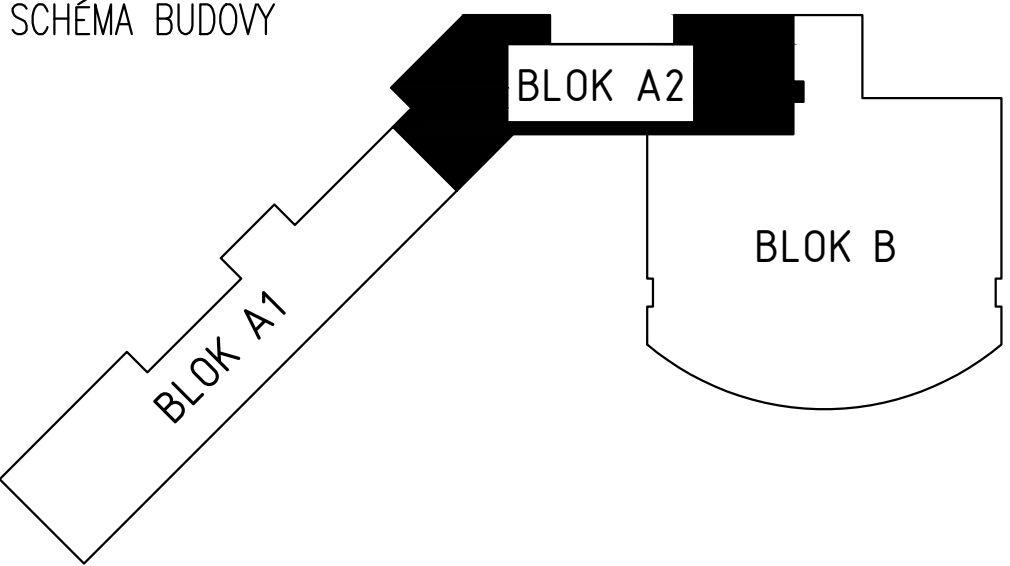
ZNAČENÍ OSVĚTLENÍ



v ubytovacích jednotkách: první číslice značí vývod z rozvaděče v dané jednotce, další číslice značí společné spínání svítidla

ZNAČENÍ ZÁSUVK

v ubytovacích jednotkách - x: číslice označuje číslo obvodu v každém rozvaděči jednotky, identické pro všechny jednotky

SCHEMA BUDOVY



INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 032 429 19		
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2	 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz		
OBJEKT - ČÁST	SO 02 Objekt A2	ZAKÁZKA ČÍSLO 225Z021		
PROFESÍ - UČELENÁ ČÁST SO 02.4 ELEKTROINSTALACE		PROJEKTANT UČELENÉ ČÁSTI CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 032 429 19		
STUPEŇ DOKUMENTACE :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. LADISLAV KLUKA			
KONTROLOVAL :	ING. LADISLAV KLUKA			
VYPRACOVAL :	ING. LADISLAV KLUKA			
NAZEV VÝKRESU :	PŮDORYS 2NP			
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PÁŘE Č.
SO 02.4.2	1:50	01	2021-07	