



SO 308 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - DEŠŤOVÉ

PŮDORYS




PODÉLNÝ ŘEZ



Přípojky budou ukončeny na hranici pozemku, plastové revizní šachty je doporučeno použít, jejich umístění není součástí této stavby.

DETAIL NAPOJENÍ NA KANALIZACI

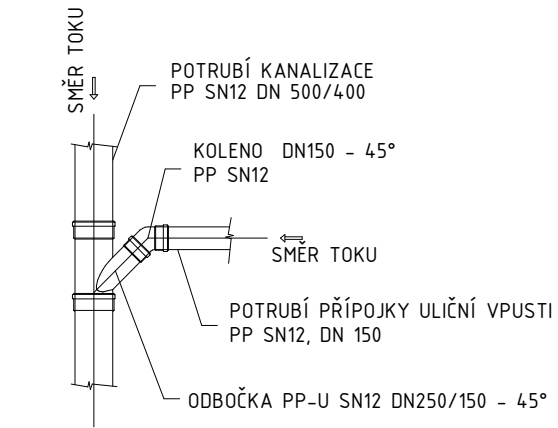

TABULKA PŘÍPOJEK - SPLAŠKOVÉ

PŘÍPOJKA	MATERIÁL POTRUBÍ	DN	DÉLKA	POČET
		[mm]	[m]	[KS]
LEVÁ ČÁST ULICE	PP SN12	150	7,3	12
PRAVÁ ČÁST ULICE	PP SN12	150	6,35	12

TABULKA MATERIÁLU

POTRUBÍ	
PP SN16 DN150	164 m
TVAROVKY PP SN12	
ZÁTKA HRDLA DN 150 - PRO KANALIZACI DEŠŤOVOU	3 ks
PŘECHODOVÝ KUS PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ČÁST PŘÍP.	21 ks

POZNÁMKA:

PAŽENÍ STĚN RÝHY PROVÁDĚT OD HLOUBKY VÝKOPU 1,3 m ŠÍŘKA VÝKOPU JE 0,9 m vč. PAŽENÍ
ODBOČKY PP SN12 DN300/150 - 45° A KOLENA PP SN12 DN150 - 45° JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
VÝŠKA PLASTOVÝCH REVIZNÍCH ŠACHET BUDE UPRAVENA SEŘÍZNUTÍM V ÚROVNI UPRAVENÉHO TERÉNU.

PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ ŘADY 300:	RAZÍTKO:
Acuático s.r.o. Studenec 75, 675 02 Koněšín IČ: 09952951, DIČ: CZ 09952951 T: +420 775 334 347 stavby.silhan@seznam.cz	
Ing. Vlastimil Šilhan ČKAIT - 1007040	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK:	Město Tišnov nám. Míru 111 666 19 Tišnov IČ: 00282737	RAZÍTKO:
HLAVNÍ PROJEKTANT:	YUT v Brně, Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací Veveří 331/95, 602 00 Brno T: +420 737 103 345 E: marsmely@email.cz IČ: 00216305 DIČ: CZ216305	ING. MARTIN SMĚLÝ ČKAIT - 1004435
NÁZEV STAVBY:		
SO 308 - SCHÉMA PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE		
MĚŘÍTKO:	1 : 250	KRAJ: JIHMORAVSKÝ
DATUM:	Prosinec 2022	OKRES: BRNO - VENKOV
VYPRACOVAL:	Ing. Vlastimil Šilhan	MÍSTO STAVBY: TIŠNOV
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ: TIŠNOV
STUPEŇ:	PDSP	Č. KAT. ÚZEMÍ: 676 379
NÁZEV VÝKRESU:		
SO 303 - SCHÉMA PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE		
KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
D1.3.	14	