

SCHÉMA ZAPOJENÍ STOŽÁRU

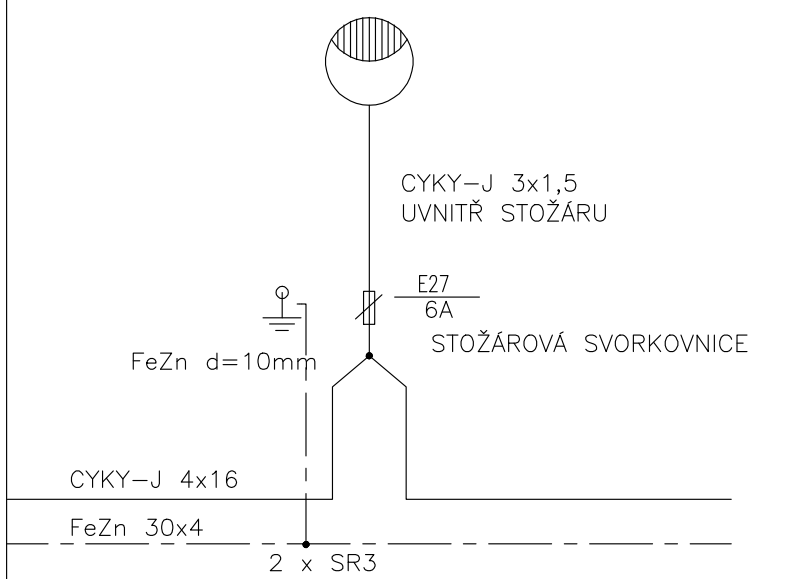


SCHÉMA ZAPOJENÍ STOŽÁRU S ODBOČENÍM – rezerva

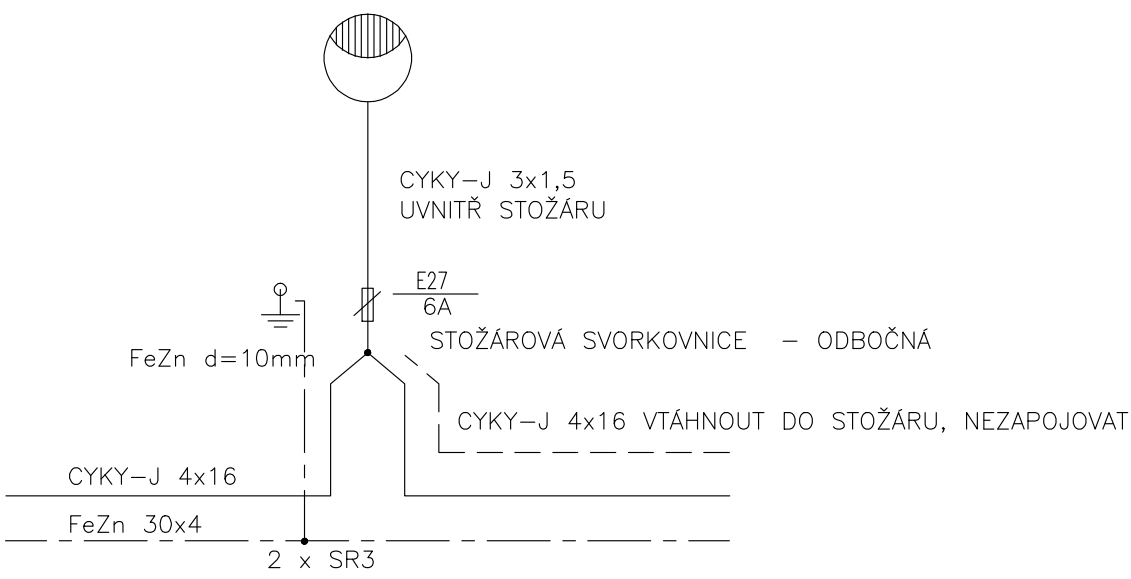


SCHÉMA ZAPOJENÍ STOŽÁRU SE 2 SVÍTIDLY


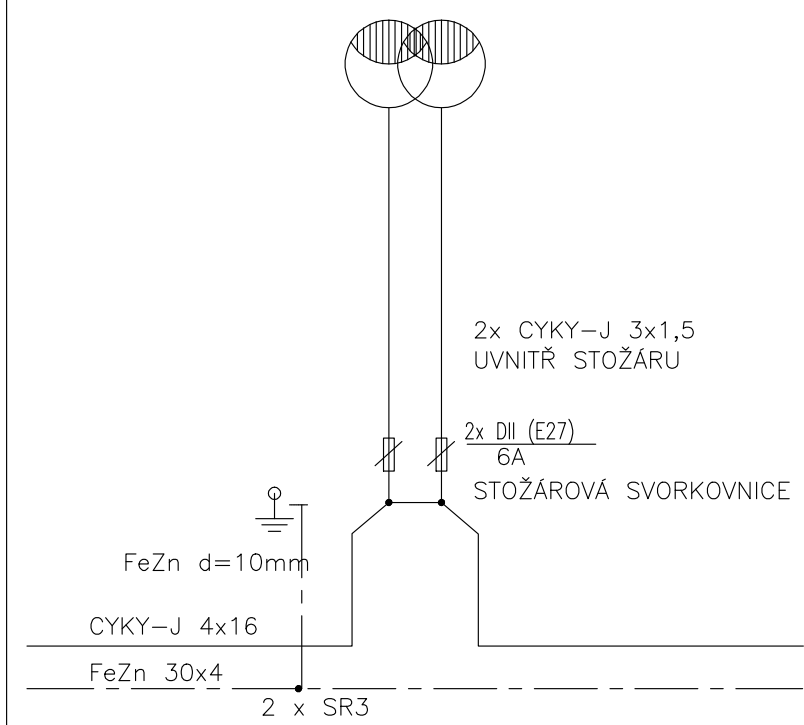


SCHÉMA ZAPOJENÍ STOŽÁRU S ODBOČENÍM

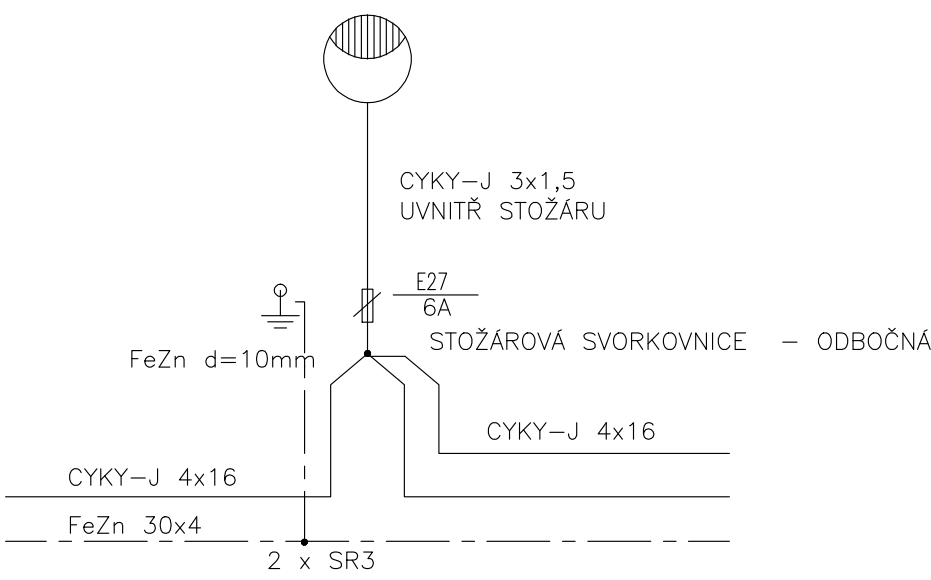

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava: 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 3

čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
čl. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
čl. 411.4 SÍŤ TN
čl. 412.2.2 KRYTY

Kabely budou uloženy v ohebné dvouplášťové korugované chráničce HDPE DN 63.
Možnost max. zatížení chráničky je 450N/20 cm.
Kabely v zemi nebudou svorkovány.
Dodávané typy a provedení svítidel musí být předem schváleny investorem.
Uzemnění elektroměrového pilíře nového VO bude propojeno.

PROJEKTANT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:	RAZÍTKO:
Ing. Kateřina Svobodová Nesovice 12 683 33 Nesovice T: +420 603 793 106 E: svobodovs.katka@volny.cz IČ: 72392452	ING. K. SVOBODOVÁ ČKAIT - 1004629

STAVEBNÍK:	Město Tišnov náměstí Míru 111 666 19 Tišnov IČ: 00282707 DIČ: CZ00282707	RAZÍTKO:
HLAVNÍ PROJEKTANT:	NiTraM-projekt, s.r.o. Slunečná 481/6, 634 00 Brno, Nový Lískovec tel.: +420 737 103 345 mail: marsmely@email.cz IČ: 06964796 DIČ: CZ06964796	ING. MARTIN SMĚLÝ ČKAIT - 1004435
NÁZEV STAVBY: PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI POD KVĚTNICÍ V TIŠNOVĚ – 1. ETAPA REGENERACE		
MĚŘÍTKO:	-	KRAJ: JIHMORAVSKÝ
DATUM:	DUBEN 2023	OKRES: BRNO - VENKOV
KRESLIL:	Jana Kolářová	MÍSTO STAVBY: TIŠNOV
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. K. Svobodová	KAT. ÚZEMÍ: TIŠNOV
STUPEŇ:	PDPS	Č. KAT. ÚZEMÍ: 767 379
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA ZAPOJENÍ STOŽÁRŮ		
KÓD D.1.4	ČÍSLO VÝKRESU 05	PARÉ