


POZNÁMKA:

- Rozvodná soustava: 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41, ed. 3
- čl. 411.3.OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - čl. 411.3.AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 - čl. 411.4 SÍŤ TN
 - čl. 412.2.ŘRYYTY


Kabely budou uloženy v zemi v celé trase v korongované chrániče HDPE DN 63. Možnost max. zatížení chráničky je 450N/20 cm. Pokud bude ve výkopu více než 2 kabely a chránička optického kabelu, bude se výkop rozšiřovat o 150mm pro každý další kabel. Dodávané typy a provedení svítidel musí být předem schváleny investorem.

Uzemnění VO bude propojeno s uzemněním RVO 08.


ULOŽENÍ KABELU POD CHODNÍKY A V PŘÍDRUŽENÝCH PROSTORECH

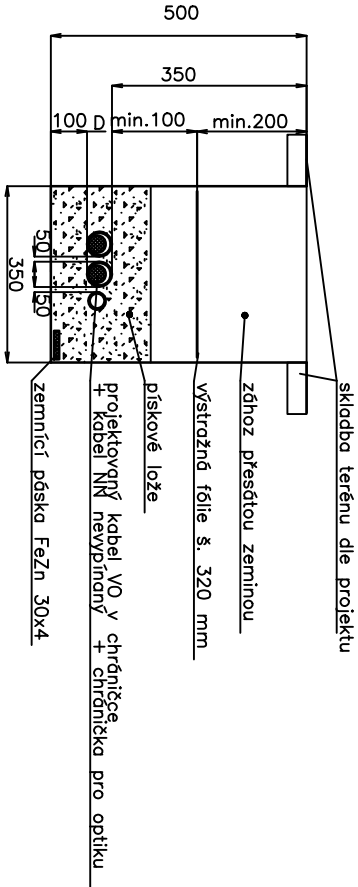

ULOŽENÍ KABELU VE VOLNÉM TERÉNU

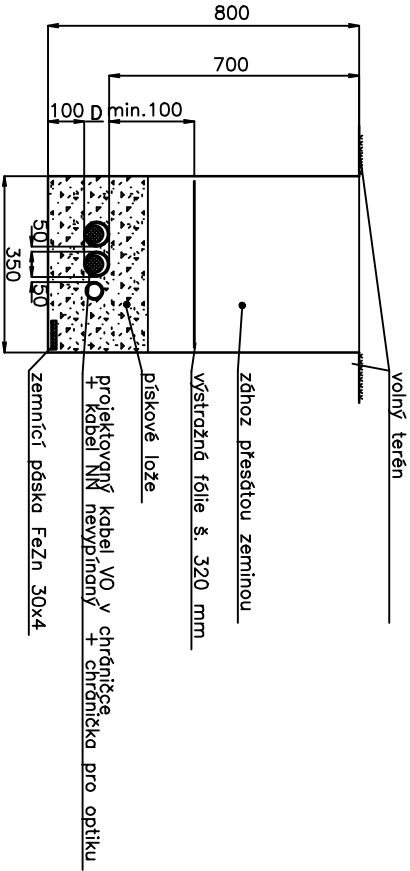

ULOŽENÍ POD VOZOVKOU

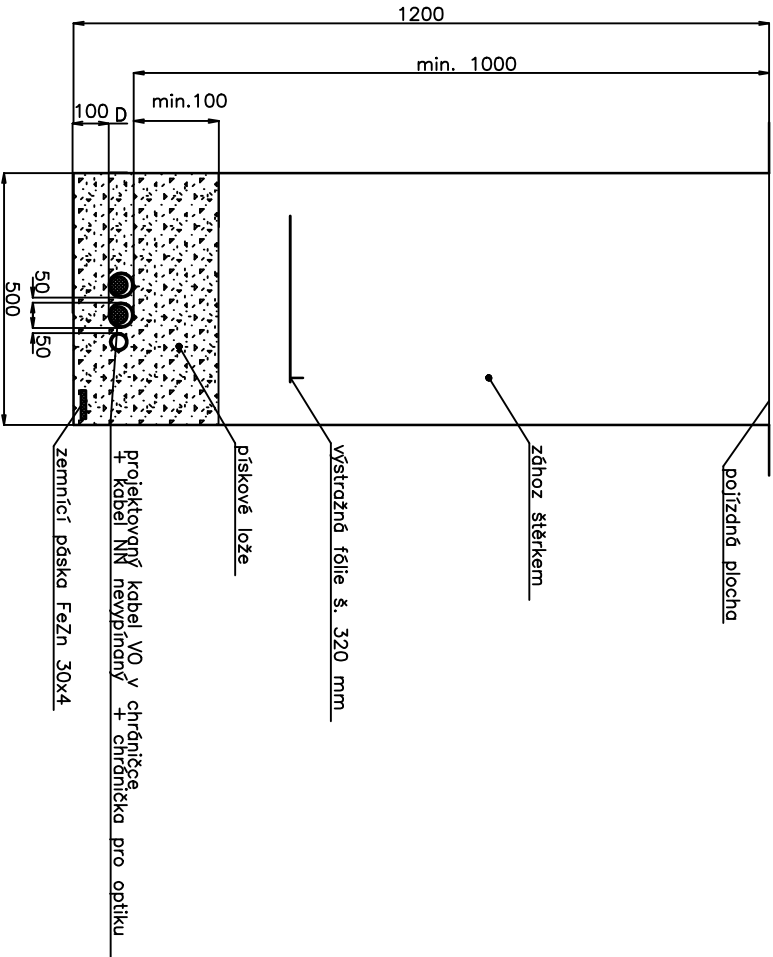

STAVEBNÍK:	Město Tišnov náměstí Míru 111 666 19 Tišnov	RAZÍTKO:
	IČ: 00282707 DIČ: CZ00282707	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	NITraM–projekt, s.r.o. Slunečná 481/6, 634 00 Brno, Nový Lískovec tel.: +420 737 103 345 mail: marsmej@email.cz	ING. MARTIN SMĚLÝ ČKAIT – 1004435
NÁZEV STAVBY:	PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI POD KVĚTNICÍ V TIŠNOVĚ – 1. ETAPA REGENERACE	
MĚŘÍTKO:	–	JIHMORAVSKÝ
DATUM:	LISTOPAD 2020	OKRES: BRNO – VENKOV
KRESLIL:	Jana Kolářová	MÍSTO STAVBY: TIŠNOV
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. K. Svobodová	KAT. ÚZEMÍ: TIŠNOV
STUPEŇ:	PDPS	Č. KAT. ÚZEMÍ: 767 379
NÁZEV VÝKRESU:	ULOŽENÍ KABELŮ	
KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
D.1.4	06	