




VODOINSTALACE - VEDENÍ ZMĚKČENÉ VODY			
čísł.	typ	umístění	ukončení
ZW1	Z.V.	400mm n.č.p.	pračkový ventil
ZW2	Z.V.	400mm n.č.p.	pračkový ventil
ZW3	Z.V.	400mm n.č.p.	pračkový ventil
ZW4	Z.V.	100mm n.č.p.	pračkový ventil
ZW5	Z.V.	400mm n.č.p.	pračkový ventil

Poznámka 2:

- Z.V. - změkčená voda
- ZW1 - vstup ZMĚKČENÉ vody ze změkčovače do rozvodu změkčené vody vedené k jednotlivým technologickým Centrálním změkčovač se nachází v 1.PP a zajišťuje svou kapacitou rozvod vody k jednotlivým místům po celém objektu.
- ZW2-ZW4 - výstup ZMĚKČENÉ vody z rozvodu změkčené vody k jednotlivým technologickým
- všechny vstupy a výstupy změkčené vody nutno označit zřetelným nápisem: "ZMĚKČENÁ VODA"
- veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omlíných stěn a oplotů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.
- projektant ZTI je povinen v koordinaci s dodavateli ZTI a gastro zajistit splnění ČSN EN 1717

Přívod vody z podlahy - pračkový ventil.

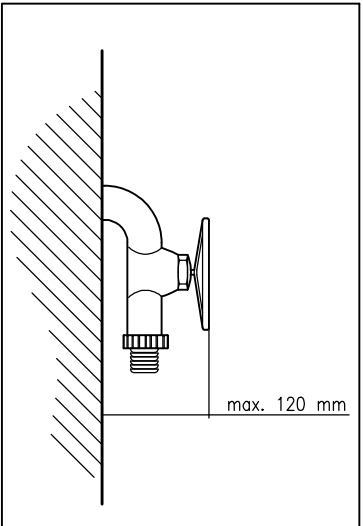

**UPOZORNĚNÍ:**  
VŠECHNY INSTALACE JSOU KRESLENY NA TECHNOLOGII  
NAVŘZENOU PROJEKTANTEM GASTRO.  
PROTOŽE DODAVATEL TECHNOLOGIE MŮŽE DODAT JINOU  
TECHNOLOGII NEŽ BYLA PROJEKTOVÁNA, MUSÍ DODAVATEL  
PROVĚST REVIZI TOHOTO INSTALAČNÍHO PLÁNU A UPŘESNIT  
HO DLE DODÁVANÉ TECHNOLOGIE !!

INS\_KVETIS\_1NP\_V01(V08)\_2023-06-15\_RT.dwg

0,000 = 266,83 m n.m. B.p.v.

INVESTOR:	MĚSTO TIŠNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV	PARÉ:
REKONSTRUKCE HOTELU KVĚTNICE		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
AUTOR:	ING. ARCH. ALÉŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KRIVINKA <i>Alaš Burian</i>	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>BURIAN KRIVINKA</b> BURIAN KRIVINKA ARCHITECTS KALVODŮVA 13, 602 00 BRNO TEL: 543 218 877 WWW.BURIAN-KRIVINKA.CZ
D 1.4.8 TECHNOLOGIE GASTRO	SO 01, SO 02	STAVEBNÍ OBJEKT: FIRMA: VIEWEGH NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV TEL: 241 40 580 info@vieggh-projekt.cz
VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ARCH. ALÉŠ BURIAN	VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jana Havránek	
VYPRACOVÁVÁ:	Bc. Robert Trnka	
KONTROLOVÁ:	Jan Vieggh	
NÁZEV VÝKRESU:		DATUM: MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:
INSTALAČNÍ PLÁN - 1. NP		1:50
VÝVODY ZTI II.		10